

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Dosya

2023-213

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen mal, malzeme veya hizmeti satın almak istiyoruz. Firmanız listedeki tüm mal, malzeme veya hizmet için vereceğiniz teklife, aşağıda yazılı bütün hususların göz önünde tutulmasını ve bu teklif mektubunun doldurularak 11/01/2023 16:00 e kadar teslim

- Yazınızda silinti, kazıntı olmayacak.
- Markanızı ve özelliklerini belirtiniz.
- Teklif edilen fiyatlar KDV HARIÇ verilecektir.
- Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.
- Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V.
Eyyup CİĞERLİ



İSTENİLEN MALZEMENİN				Teklif Edilen Malzemenin/Hizmetin/Yapım İşinin			
SIRA NO	YAPIM/HİZMET/MAL MALZEME ADI - AÇIKLAMA	İSTENİLEN MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	VRV KLİMA HAV.SİS. İÇİN PROJE VE TEKNİK DESTEK ALM /	1	ADET	1	ADET		
2	KLİMA BAKIM VE ONARIMI /	1	ADET	1	ADET		
3	KLİMA TESİSATI / BAKIR BORU	1	ADET	1	ADET		
4	KLİMA FAN MOTORU ONARIMI /	1	ADET	1	ADET		
5	KLİMA GAZ ŞARJI /	1	ADET	1	ADET		
6	KLİMA PETEK TAMİRATI /	1	ADET	1	ADET		
						TOPLAM	

Teklif Veren

TEKNİK ŞARTNAME

1.AMAÇ:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı YUNUS EMRE TAZİYE EVİ binasında bulunan vrf sistemindeki arızalarının giderilmesi ve PERLİKAYA TAZİYE EVİNDE Bulunan salon tip klimaların bakır boruların yenilenip çalışır halde teslim edilmesi işi



2.İŞİN SÜRESİ:

Malzeme temini dahil olmak üzere 5 iş günüdür.

Yüklenicinin yapacağı işlemler;

Yunus emre taziye evi:

- Birimde bulunan york marka YV2VYH068KASFD-1 modelli vrf klimanın dış ünite petekde gaz kaçağı olduğundan dolayı petek değişimi yapılacaktır;
- 30 MM çapında ekspeşin grup halinde değiştirilecektir
- R 410 gaz ile çalışan sisteme 28 kg gaz verilecektir
- 3/8 5/8 bakır borularda aşırı yağlanma vardır sisteme azot basılıp kaçaklar tespit edilip kacaklara müdahale edilecektir
- Cihazların iç ünite bakımları yapılacaktır.
- 30 kg azot ile kaçak kontrolleri yapılacaktır.
- Dış ünite de bulunan 2 adet 18 hp AC 230 ile 750 volt ile çalışan dış ünite fanlarında tespit edilen sesli çalışma için onarım yapılacaktır, onarımı yapılamayan fanların yenisi ile değişimi yapılacaktır.

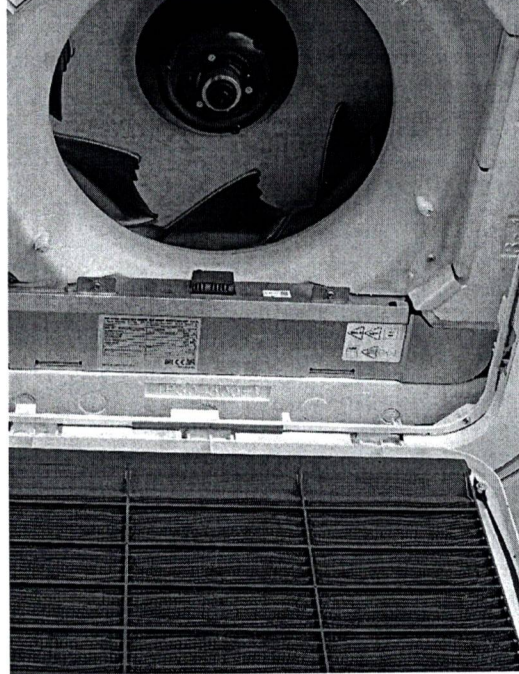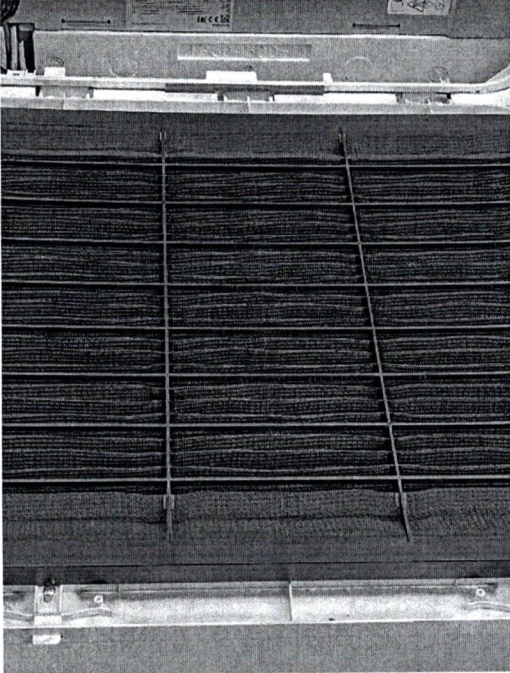

Filtreler

Mehmet ALICI
USTA MEKANİKER

[Handwritten signature]

TEKNİK ŞARTNAME

1- YAPILACAK İŞ: Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Perlikaya hacı Cevdet urgan taziye evinde kullanılmakta olan 2 adet salon tipi inverter 48.00 btu cihazın bakır boru değişimi ve gaz takviyesi yapılması işi yapılması işi

2-- İŞİN SÜRESİ: Doğrudan temin sonuçlanmasına müteakip 3 takvim günüdür

Perlikaya Hacı Cevdet Urgan taziye evi:

- Birimde bulunan Airtell marka LVQ140UY1 Model numaralı salon tip cihazın bakır borularının yenilenmesi
- 3/8-5/8 çapında 6 * 2 = 12 metre uzunluğundaki bakır boruların yerine montajı yapılacak olup
- 10 kg R410 gaz takviyesi yapılacaktır.
- Tüm işlemler bittiğinde iç üniteler tek tek dolaşarak çalışır halde teslim edilecektir.
- Tüm işlemler tamamlandığında cihaz sorunsuz çalışır bir şekilde çalıştırılarak yetkilimize teslim edilecektir.

BELİRTİLEN SÜREDE YAPILMAYAN İŞLER İÇİN BİNDEBİR CEZAI İŞLEM UYGULANACAKTIR.

Tüm nakliye işçilik de montaj ve montaj işleri yüklenici firmaya aittir.

Mehmet ALICI
USTA MİKANİKER

