

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Dosya

2023-337

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen mal, malzeme veya hizmeti satın almak istiyoruz. Firmanız listedeki tüm mal, malzeme veya hizmet için vereceğiniz teklife, aşağıda yazılı bütün hususların göz önünde tutulmasını ve bu teklif mektubunun doldurularak 16/01/2023 14:00 e kadar teslim

- Yazınızda silinti, kazıntı olmayacak.
- Markanızı ve özelliklerini belirtiniz.
- Teklif edilen fiyatlar KDV HARİÇ verilecektir.
- Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.
- Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.


GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V.
Eyyup CİĞERLİ

İSTENİLEN MALZEMENİN				Teklif Edilen Malzemenin/Hizmetin/Yapım İşinin			
SIRA	YAPIM/HİZMET/MAL MALZEME ADI - AÇIKLAMA	İSTENİLEN MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	PANO / 50*70*35	2	ADET	1	ADET		
2	GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / 12 kademeli SVC	10	ADET	1	ADET		
						TOPLAM	

Teklif Veren

ŞÖNT PANOSU


- 50*74*35 cm ölçülerinde şapkalı 80 cm yükseklik olacaktır.
- Saç kalınlığı 1,2 mm olacaktır.
- Harici tip olacaktır.
- Perdeli olacaktır.
- Pano kapağı haricinde iç yarım kapak olacak ve güç rölesi bölümü açılmış olacaktır.
- Dış kapak kilitlenebilir olacaktır.
- 6 mt. 25*40mm delikli kablo kanalı olacaktır.
- 10 adet kablo spirali olacaktır

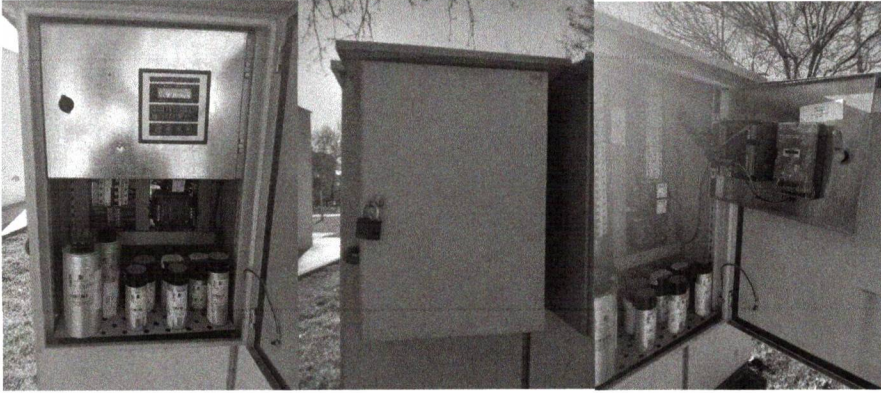

SVC GÜÇ KONTROL RÖLESİ

- Mikro işlemci tabanlıdır.
- Fazla sayıda monofaze kademe (kondansatör, kontaktör, sigorta vs.) kullanımını ortadan kaldırır özellikte olacaktır.
- Hızlı girip çıkan yüklerde rahat kompanzasyon imkânı sağlayacaktır.
- Kompakt floresan, led aydınlatma, elektronik balans, kesintisiz güç kaynakları, invertörlü klima ve soğutucuların vs. kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kapasitif kompanzasyona tam olarak cevap verebilecektir.
- Yarı iletken kontrollü olacaktır, güç katlarının ömürleri kontaktörlere göre çok daha uzun olacaktır.
- Klasik kontaktörlü kompanzasyon çözümüne göre, kademe sayısı az olduğundan montaj işçiliği az olacaktır.
- Algılama akımı 3 mA olduğundan küçük güçlü işletmelerde veya akım trafo oranı yüksek olan büyük güçlü işletmelerde bile rahatlıkla çalışabilecektir.
- Yaşlanmış veya hatalı kondansatörlerle bile tam kompanzasyon imkânı sağlayacaktır.
- Güç akış grafiği yardımı ile işletmenin analizi kolaylıkla yapılabilir. Her faz için ihtiyaç duyulan maksimum ve minimum kondansatör/reaktör büyüklükleri ve faz dengesizlikleri belirleyebilecektir.
- Hatalı kademe, aşırı endüktif/kapasitif, faz hatası, bağlantı hatası vb. hataların tespit edecek kullanıcıyı bilgilendirecektir.
- Otomatik kademe testiyle kademe değerleri sürekli güncelleyecektir.
- Akım trafosu bağlantı değişikliklerini otomatik algılama ve düzeltmeye sahip olacaktır.

- Kompanzasyon bakım periyodunu uzatırken bakım maliyetlerini de düşürür özellikle olacaktır.
- Endüktif yük sürücüsü ve SVC reaktörleri kullanılmadığında, klasik röle olarak da çalışabilir. Gerektiği zaman tekrar SVC'ye dönüşebilir olacaktır.



GENEL ŞARTLAR

- Yüklenici firma tarafından ürün teslimi en geç 5 gün içerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire başkanlığına yapılacaktır.
- Herhangi bir nakliye bedeli yükleniciye ödenmeyecektir.
- Alınacak ürünlerin garanti süresi teslim tarihinden itibaren minimum 2 yıl olacaktır.
- Hatalı ve kusurlu ürünlere ait tüm yükümlülük yükleniciye ait olup hatalı ve kusurlu ürünler yüklenici tarafından değiştirilecektir.
- Zamanında teslim edilmeyen ürünler için her geçen iş günü için sözleşme bedeli üzerinden % 0,2 cezai işlem uygulanacaktır.

Bahtiyar GÜL
Elektrik Teknikeri